

伊達地方衛生処理組合

騒音・振動・臭気

仮設焼却炉 騒音・振動・臭気の測定値

騒音

測定項目 (測定区分)	測定結果					基準値
	平成30年 5月15日～5月16日	平成29年 5月1日～5月2日	平成28年 5月19日～5月20日	平成27年 4月10日～4月11日		
朝 (6時～7時)	44 dB(A) 5月16日 6:15～6:25	43 dB(A) 5月2日 6:00～6:10	42 dB(A) 5月20日 6:00～6:10	50 dB(A) 4月11日 6:30～6:40		55 dB(A) 以下
昼 (7時～19時)	46 dB(A) 5月15日 11:20～11:30	43 dB(A) 5月1日 12:00～12:10	41 dB(A) 5月20日 12:00～12:10	43 dB(A) 4月10日 12:10～12:20		60 dB(A) 以下
夕 (19時～22時)	44 dB(A) 5月15日 21:00～21:10	44 dB(A) 5月1日 20:00～20:10	41 dB(A) 5月19日 21:00～21:10	47 dB(A) 4月10日 19:40～19:50		55 dB(A) 以下
夜 (22時～6時)	43 dB(A) 5月15日 22:00～22:10	41 dB(A) 5月1日 22:00～22:10	42 dB(A) 5月19日 22:00～22:10	44 dB(A) 4月10日 22:18～22:28		50 dB(A) 以下

※最新データを左寄せとする。

※分析機関による測定結果を記載。

※基準値は、福島県生活環境の保全等に関する条例による。

※計量の方法はJIS規格(日本工業規格)による。

振動

測定項目 (測定区分)	測定結果					基準値
	平成30年 5月15日	平成29年 5月1日	平成28年 5月19日～5月20日	平成27年 4月10日		
朝 (7時～19時)	25 dB 5月15日 11:20～11:30	<25 dB 5月1日 12:00～12:10	<25 dB 5月20日 12:00～12:10	29 dB 4月10日 12:10～12:20		65 dB(A) 以下
昼 (19時～7時)	<25 dB 5月15日 22:00～22:10	<25 dB 5月1日 22:00～22:10	<25 dB 5月19日 22:00～22:10	<25 dB 4月10日 22:18～22:28		60 dB(A) 以下

※最新データを左寄せとする。

※分析機関による測定結果を記載。

※基準値は、福島県振動防止対策指針による。

※計量の方法はJIS規格(日本工業規格)による。

臭気

測定項目 (測定地点)	測定結果					基準値
	平成30年 5月15日	平成29年 5月2日	平成28年 5月25日	平成27年 4月10日		
臭気①	臭気指数 13 5月15日 13:15～13:40	臭気指数 10未満 5月1日 13:03～13:17	臭気指数 10未満 5月25日 13:00～13:15	臭気指数 10未満 4月10日 12:09		臭気指数 15 以下
臭気②	臭気指数 10未満 5月15日 13:00～13:15	臭気指数 10未満 5月1日 13:17～13:32	— —	臭気指数 10未満 4月10日 12:19		臭気指数 15 以下


※最新データを左寄せとする。

※分析機関による測定結果を記載。

※基準値は、福島県悪臭防止対策指針による。

※測定の方法は平成7年環境省告示第63号による。

測定地点

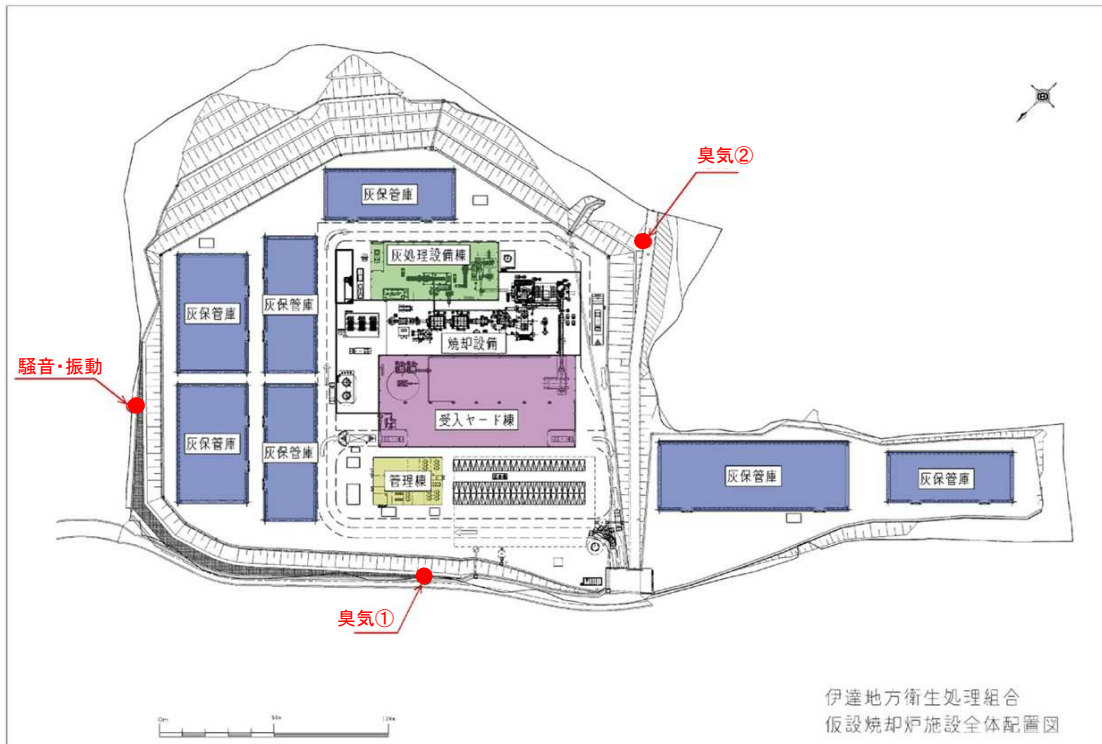

伊達地方衛生処理組合
仮設焼却炉施設全体配置図